

# Frånluftsvärmepump NIBE F730

NIBE F730 är en intelligent frånluftsvärmepump. Effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller NIBE F730 behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten. Med en snygg, stilren design och ett kompakt format är värmepumpen enkel att placera och installera både vid nybyggnation och utbyte av befintlig värmepump.

Värmepumpens inverterstyrning ger en mycket hög och ekonomisk värmeeffekt. NIBE F730 är välisolerad och energisnål vilket också minimerar värmeförlusten och håller energiförbrukningen så låg som möjligt.


Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över energiförbrukningen och blir en viktig del av din uppkopplade vardag. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

- Effektregerad allt-i ett-produkt.
- Hög värmeeffekt med minimal energiförbrukning för både nybyggnation och ROT-marknad.
- Uppkopplat hem med smart teknik för en enklare vardag.



# Så här fungerar F730

## Princip

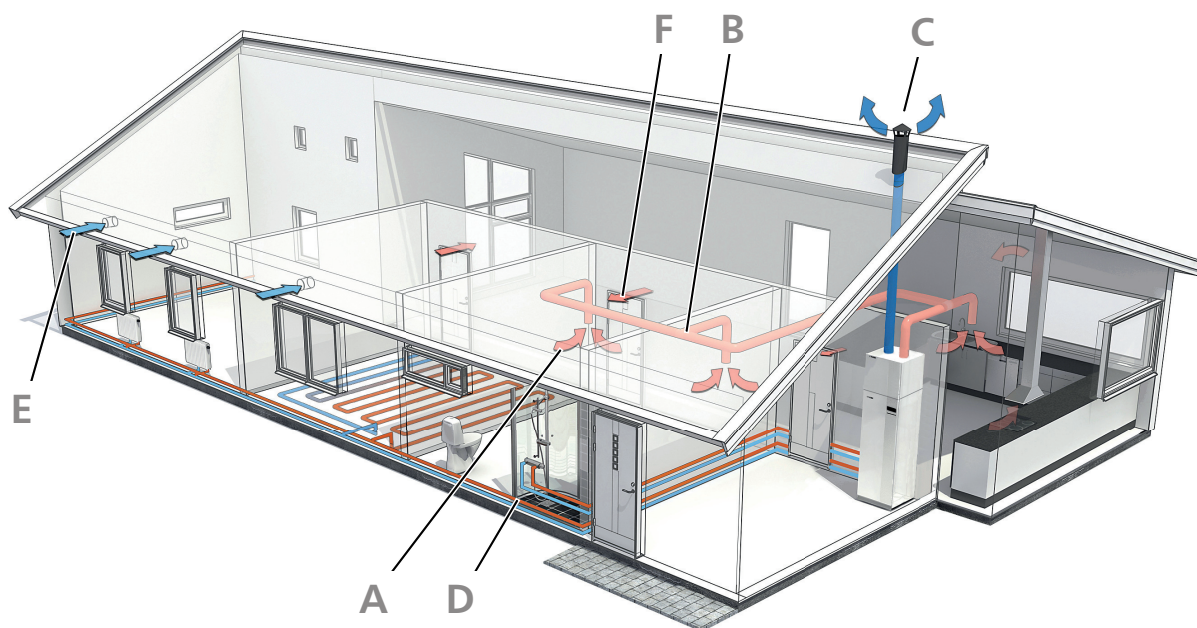

F730 är en frånluftsvärmepump med inbyggd fläkt och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar. Som tillsats när det blir riktigt kallt ute finns en inbyggd elpatron.

Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. F730 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiator-krets och/eller golvvärme.

F730 är avsett för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

F730 arbetar efter principen flytande kondensering.

- A** Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.
- B** Den varma rumsluften leds till F730.
- C** Rumsluften släpps ut när den passerat F730. Luftens temperatur har då sänkts eftersom F730 tagit tillvara på energin i rumsluften.
- D** F730 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.
- E** Uteluft tas in i huset.
- F** Luft transporteras från rum med utluftsdon till rum med frånluftsdon.

## Konstruktion

Styrningen av F730 är konstruerad för att ge ett enkelt handhavande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt. F730 fattar själv beslut om bästa driftsätt och har möjlighet att styra flera klimatsystem, när behov av flera olika framledningstemperaturer finns. Displayen visar i klartext aktuella temperaturer och inställda värden.

Utformningen av ventilationsdelen ger en hög ventilationskapacitet. Fläkten som är steglöst reglerbar kan dessutom enkelt forceras eller reduceras via displayen eller extern signal.

F730 ger hög besparing tack vare en kraftfull, varvtalsstyrd kompressor som med intelligent styrning arbetar med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet.

Ytterhöljet består av vit pulverlackerad stålplåt. Frontluckan är enkelt demonterbar för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

F730 har max elpatroneffekt 6,5 kW. Effekten är lätt omställbar via displayen och kan effektspärras enligt krav i byggreglerna.

## Funktionsprincip, kylkrets


När den rumstempererade frånluften passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Därmed avger rumsluften energi till köldmediet.

Köldmediet komprimeras därefter i en kompressor, varvid temperaturen höjs kraftigt.

Det varma köldmediet leds till kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till värmesystemets vatten varvid köldmediet övergår från gasform till vätska.

Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks.

Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

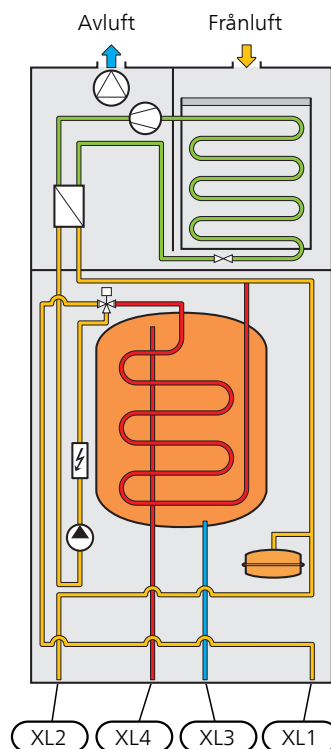

XL1	Anslutning, värmebärare fram
XL2	Anslutning, värmebärare retur
XL3	Kallvattenanslutning
XL4	Varmvattenanslutning

Detta är en funktionsprincip, skillnader kan förekomma i den aktuella installationen.

# Bra att veta om F730



F730 omfattas av en 3-årig produktgaranti.





I F730 ingår sex års Trygghetsförsäkring, vilken är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkringen. Trygghetsförsäkringen kan därefter förlängas årsvis upp till 18 år.


För fullständiga villkor, se nibe.se.

## Transport och förvaring


F730 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan F730 dock försiktigt läggas på rygg. Tyngdpunkten är i den övre delen.

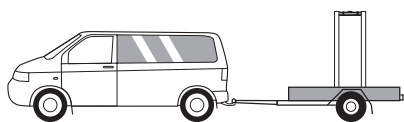

## Bipackade komponenter




Utegivare



Rumsgivare



Avluftningsslang  
(längd 4 m)



Extra luftfilter



DCO 10, avluftstos



Strömkännare

### PLACERING

Bipackningssatsen är placerad ovanpå produkten.


# Uppställning och placering

- Placera F730 på ett fast underlag som tål vatten och värmepumpens tyngd.
- Eftersom vatten kommer ifrån F730 ska utrymmet där värmepumpen placeras vara försett med golvbrunn.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudkänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras.
- Rördragning ska utföras utan klamring i innervägg mot sov- eller vardagsrum.
- Värmepumpens uppställningsrum ska alltid ha en temperatur på minst 10 °C och max 30 °C.

Det ska med jämna mellanrum kontrolleras att spillvat-tenkoppn och eventuella golvbrunnar inte är igensatta; vatten ska kunna rinna igenom obehindrat. Vid behov ska rengöring ske.

## LJUDEFFEKTNIVÅ


Ljudeffektnivå enligt EN 12102

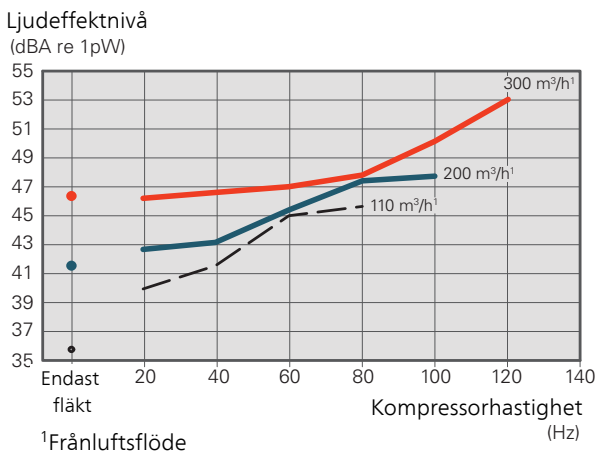

För mer utförliga ljuddata, inklusive ljud till kanal, besök [nibe.se](http://nibe.se).

## INSTALLATIONSUTRYMME

Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför produkten. Lämna fritt utrymme mellan F730 och vägg/andra maskiner/inredningsdetaljer/kablar/rör m.m. För att minska risken för ljud och fortplantning av eventuella vibrationer rekommenderas ett mellanrum på minst 10 mm.

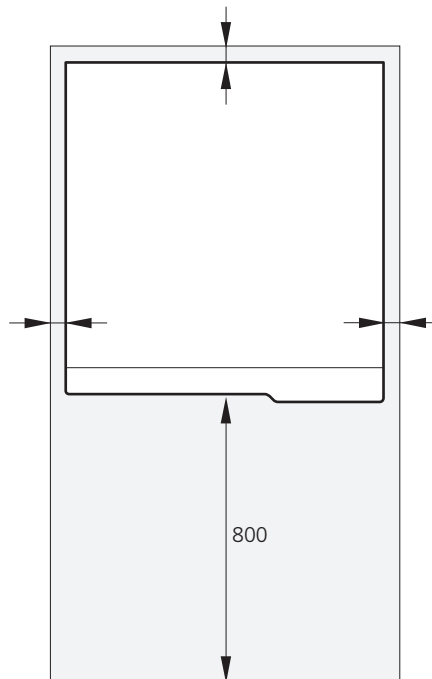

Se till att erforderligt utrymme (300 mm) finns ovanför F730 för montering av ventilations slangar.

# Installation

## Utrustning

F730 är försedd med klimatstyrd värmeautomatik med ute-, rums- och framledningstemperaturgivare, cirkulationspump, effektvakt samt expansionskärl. För värmepumpen är värmepumpen försedd med påfyllnings- och säkerhetsventil. Varmvattendelen är försedd med ventilutrustning bestående av påfyllnings-, back- och säkerhetsventil.

## Max pann- och radiatorvolym

Tryckexpansionskärls volym är 10 liter och har som standard ett förtryck på 0,5 bar (5 mvp). Detta medför att maximalt tillåten höjd mellan expansionskärl och den högst belägna radiatoren är 5 m. På expansionskärl sätter en ventil för eventuell justering av förtrycket.

Expansionskärls förtryck ska vara infört i besiktningshandling.

Max systemvolym exklusive värmedel är vid ovanstående förtryck 285 liter.

## Besiktning

F730 är som standard utrustad med slutet expansionskärl. Nationella normer kan göra gällande att pannanläggningen måste besiktigas innan den tas i bruk. Denna besiktning får endast utföras av person kompetent för uppgiften.

Nationella förordningar kan göra gällande att ventilationsanläggningen ska funktionskontrolleras. Denna kontroll får endast utföras av behörig person (gäller endast nybyggnation).

## Rörinstallation

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.


Röranslutningar för kall- och varmvatten samt fram- och returledning är försedda med 22 mm klämringsskopplingar.

### INKOPPLING AV VÄRMESYSTEM

När cirkulationspumpen är i drift får flödet i värmesystemet inte stoppas helt, d.v.s. minst en av värmesystemets radiatorer/golvvärmeslingor måste vara helt öppen.

### TILLGÄNGLIGT EXTERNT TRYCK, VÄRMESYSTEM

Kapacitet värmepump

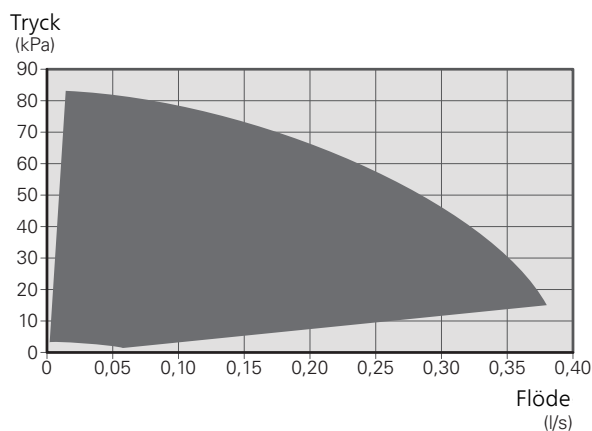

### TAPPVATTENANSLUTNING

Om större badkar eller annan stor förbrukare av varmvatten installeras bör värmepumpen kompletteras med extra varmvattenberedare.

### VARMVATTENBEREDARE UTAN ELPATRON


I varmvattenberedare utan elpatron värms vattnet av värmepumpens kompressor.



## VARMVATTENBEREDARE MED ELPATRON

Om möjlighet finns att använda en varmvattenberedare med elpatron, kan beredare typ NIBE COMPACT eller EMINENT användas.

Om ventilkopplet ska monteras externt, flyttas ut eller delas måste det bytas ut mot ett delbart koppel Ø22 mm.

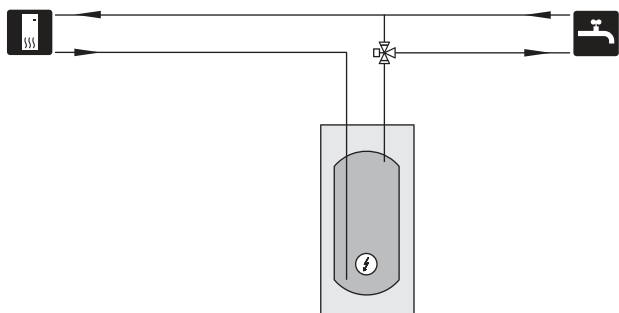

För mer information se nibe.se.

## Ventilation


- Anslut F730 så att all frånluft förutom imkanal (köksfläkt) passerar igenom förångaren i värmepumpen.
- Ventilationsflödet ska uppfylla gällande nationella normer.
- För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt ska ventilationsflödet inte understiga 21 l/s (75 m<sup>3</sup>/h).
- Om frånluftstemperaturen understiger 6 °C blockeras kompressorn och eltillsatsen tillåts gå in. När kompressorn är blockerad återvinns ingen energi ur frånluften.
- Anslutningar ska ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbart.
- Kanalsystemet ska vara av lägst täthetsklass B.
- För att undvika att fläktljud leds till ventilationsdonen bör ljuddämpare installeras i kanalsystemet. Vid ventilationsdon i ljudkänsliga rum ska ljuddämpare monteras.
- Då avluftstemperaturen kan nå -15 °C ska avluftskanalen isoleras diffusionstätt (minst PE30 eller motsvarande) i hela sin längd.
- Om en extra kondensisolering (minst PE30 eller motsvarande) dimension Ø 200 monteras utanpå befintlig avluftsledning mellan värmepumpen och innertak, reduceras ljud i uppställningsrum med 1-2 dB(A).
- Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen ska isoleras.

- Alla kanalskarvar ska vara täta för att undvika läckageflöden.
- Avluftskanalen bör om möjligt ledas upp genom yttertak. Ska kanalen dras ut genom yttervägg, bör man undvika en omedelbar 90 graders böj bakåt, då detta kan innebära oljud samt lägre kapacitet.
- Kanal i murad skorsten får inte användas för avluft.
- Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor. Den bör även ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån.
- En felaktig ventilationsinjustering kan medföra sämre utbyte från installationen och därmed orsaka en sämre driftsekonomi, samt även orsaka fuktskador i huset.


## INSTÄLLNING AV FLÄKTKAPACITET

Val av ventilationskapacitet görs steglöst i displayen.

### Ventilationskapacitet

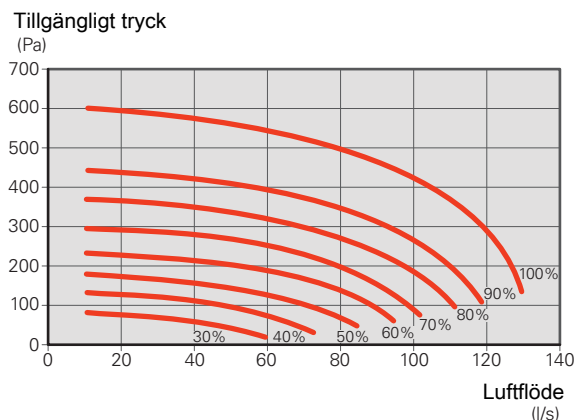


## VENTILATIONSANSLUTNINGAR

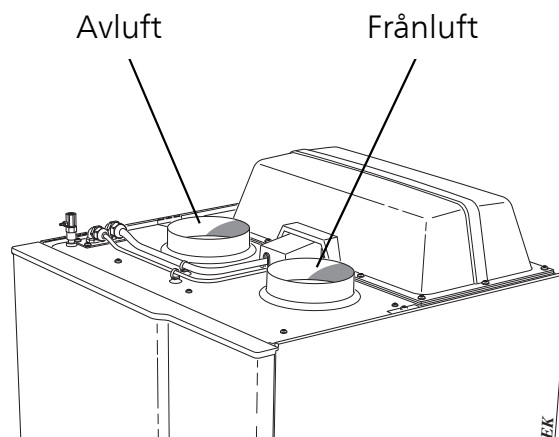

# Elanslutning

Inkoppling får inte ske utan elleverantörens medgivande och ska ske under överseende av behörig elinstallatör.

F730 ska anslutas med tillhörande anslutningskabel (längd ca 2 m) via en allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. Anslutningskabeln hittar du på baksidan av F730 (se måttskiss nedan).

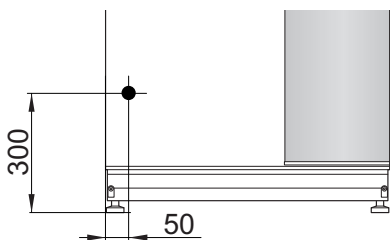

All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik.

Manöver (230V), fläkt och cirkulationspump är internt avsäkrade med en automatsäkring (10A).

Eltilsats (kW)	Max (A) L1	Max (A) L2	Max (A) L3
0,0	1,2	-	-
0,5	3,4	-	-
1,0	1,2	-	4,3
1,5	3,4	-	4,3
2,0	1,2	8,7	-
2,5	3,4	8,7	-
3,0	1,2	8,7	4,3
3,5	3,4	8,7	4,3
4,0	1,2	7,5	11,8
4,5	3,4	7,5	11,8
5,0	1,2	16,2	7,5
5,5	3,4	16,2	7,5
6,0	1,2	16,2	11,8
6,5*	3,4	16,2	11,8

\*Fabriksinställning

Tabellen visar max fas-ström vid respektive elsteg för värmepumpen (utan drift av kompressorn).

Utöver detta tillkommer strömmen för kompressordrift, som beroende på driftsfall kan uppgå till ca 13A på L1.

Värmepumpen avsäkras med minst 16 A.

## EFFEKTLÅSNING

F730 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt för uppvärmning) kan låsas.

## UTE- OCH RUMSGIVARE

Givarna ansluts med tvåledare till plint. Minsta arean på kabeln ska vara 0,4 mm<sup>2</sup> upp till 50 m, t ex EKXX eller LiYY.

Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.

Rumsgivaren monteras på en neutral plats där visad temperatur önskas.

## EXTERN STYRNING OCH EFFEKTVAKT

I de fall extern styrning önskas kan denna kopplas in på plint.

F730 är utrustad med två typer av inbyggd effektvakt. Den enklare beräknar om kommande elpatronsteg kan kopplas in utan att angiven huvudsäkring löser ut. Den mer avancerade används tillsammans med de medlevererade strömkännarna som monteras i elcentralen och kopplas in på plint i F730.

Om strömkännarna är inkopplade övervakar F730 fasströmmarna i fastigheten och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas. Kvarstår överbelastningen trots att eltilsatsen kopplats ur, varvas kompressorn ned.



# Funktioner

## Styrning, allmänt

Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker oftast solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt klimatsystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvslingorna vara.

Styrning av värmeproduktionen sker med principen "flytande kondensering", vilket innebär att den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur bestäms utifrån insamlade värden från utegivare och framledningsgivare. Rumsgivaren kan även användas för kompensering av avvikelser i rumstemperatur.

## Värmeproduktion



Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av värmekurva. Efter injustering tillförs rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet.

### EGEN KURVA

F730 har förprogrammerade icke linjära värmekurvor. Möjligheten finns även att skapa en egendefinierad kurva. Denna är en styckvis linjär kurva med ett antal knäckpunkter. Man väljer knäckpunkter och de temperaturer som hör till.

## Varmvattenproduktion



Start av varmvattenladdning sker när temperaturen har sjunkit till inställd starttemperatur. Varmvattenladdningen stoppas när vattentemperaturen vid varmvattengivaren har uppnåtts.

Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en funktion kallad "tillfällig lyx" som gör att temperaturen kan höjas till högre temperatur genom engångshöjning eller i upp till 12 timmar (valbart i menysystemet).

Möjlighet finns även att ställa in F730 i semesterläge, vilket gör att lägsta möjliga temperatur erhålls utan frysrisk.

## Enbart tillsats

F730 kan användas med enbart tillsats (elpanna) för att producera värme och varmvatten exempelvis innan ventilationssystemet är klart.

## Larmindikeringar

Vid larm lyser statuslampan rött och i displayen visas detaljerad information beroende på fel. Vid varje larm skapas en larmlogg som sparar ett antal temperaturer, tidpunkt och driftstatus.

## Displayen

F730 styrs med hjälp av en tydlig och lättanvänd display.

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Du kan enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

Displayenheten är utrustad med USB-uttag som kan användas till att uppdatera programvaran och spara loggad information i F730.

Besök [nibeuplink.com](http://nibeuplink.com) och klicka på fliken "Mjukvara" för att ladda ner senaste gällande mjukvara till anläggningen.

# NIBE Uplink



Med hjälp av Internet och NIBE Uplink får man en snabb överblick samt aktuell status på anläggningen och värmen i bostaden. Man får ett överskådligt och bra underlag där man effektivt kan följa och styra värme och varmvattenkomforten. Drabbas man av en eventuell driftstörning i anläggningen får man tryggt via e-post ett larm som ger möjlighet till snabb åtgärd.

NIBE Uplink ger dessutom möjlighet att enkelt styra komforten i bostaden oavsett var man befinner sig.

## TJÄNSTEUTBUD

Via NIBE Uplink har man tillgång till olika tjänstenivåer. En basnivå som är gratis och en premiumnivå där man kan välja olika utökade tjänstefunktioner mot en fast årsavgift (avgiften varierar beroende på valda funktioner).

NIBE Uplink finns även att hämta som app på App Store och Google Play.

## KRAV PÅ ANLÄGGNING OCH KRINGUTRUSTNING

NIBE Uplink behöver följande för att kunna kommunicera med din F730:

- nätverkskabel
- internetuppkoppling som F730 kan anslutas till
- webbläsare med JavaScript aktiverat
- konto på nibeuplink.com

Vi rekommenderar våra mobilappar för NIBE Uplink.

Om anslutning till NIBE Uplink inte är möjlig kan F730 styras på distans via SMS. För detta krävs tillbehöret SMS 40.

## SMARTA HEM


När du har ett smarta hem-system som kan prata med NIBE Uplink kan du genom att aktivera funktionen "smarta hem" styra anläggningen via en app.

Genom att låta uppkopplade enheter kommunicera med NIBE Uplink blir ditt värmesystem en naturlig del av ditt smarta hem och ger dig möjligheten att optimera dess drift.




Tänk på att funktionen "smarta hem" kräver NIBE Uplink för att fungera.

# Tekniska uppgifter

## Mått

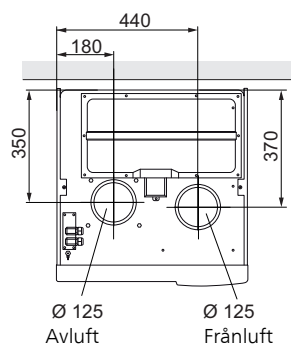


Delad installation

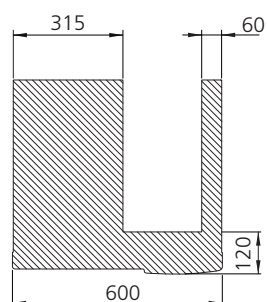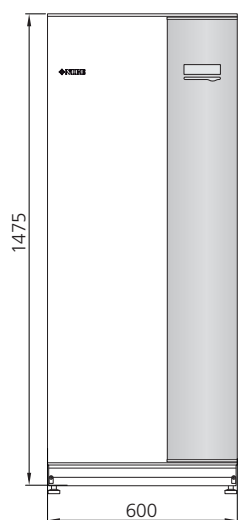



Undvik rördragning inom markerat område

Installerad som en enhet

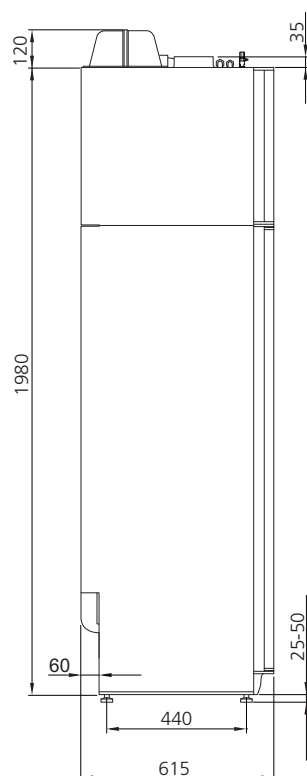

## Röranslutningar

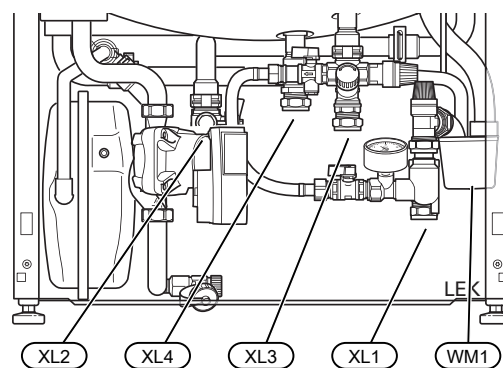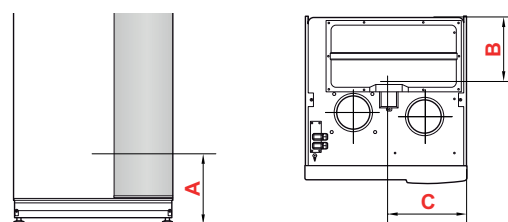

## AVSÄTTNINGSMÅTT

Anslutning		A	B	C
XL1 Värmebärare fram	(mm)	150	285	105
XL2 Värmebärare retur	(mm)	220	285	365
XL3 Kallvatten	(mm)	255	445	195
XL4 Varmvatten	(mm)	280	405	260
WM1 Spillvattenkopp	(mm)	190	280	50

## RÖRDIMENSIONER

Anslutning		
XL1-XL2 Värmebärare utv Ø	(mm)	22
XL3 Kallvatten utv Ø	(mm)	22
XL4 Varmvatten utv Ø	(mm)	22
WM2 Spillvattenavledning	(mm)	32

# Tekniska data

Typ		Koppar
<i>Effektdata enligt EN 14 511</i>		
Avgiven värmeeffekt ( $P_H$ ) / COP <sup>1</sup>	kW/-	1,27 / 4,79
Avgiven värmeeffekt ( $P_H$ )/COP <sup>2</sup>	kW/-	1,53 / 5,32
Avgiven värmeeffekt ( $P_H$ )/COP <sup>3</sup>	kW/-	5,35 / 2,43
Nominell värmeeffekt ( $P_{designh}$ )	kW	5
SCOP kallt klimat, 35 °C / 55 °C	kW	4,65 / 3,57
SCOP medelklimat, 35 °C / 55 °C	kW	4,35 / 3,38
<i>Tillsatseffekt</i>		
Max effekt elpatron (fabriksinställning)	kW	6,5 (6,5)
<i>Energimärkning, medelklimat</i>		
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat 35 / 55 °C <sup>4</sup>		A++ / A++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat 35 / 55 °C <sup>5</sup>		A+++ / A++
Deklarerad tappprofil / effektivitetsklass varmvattenberedning <sup>6</sup>		L / A
<i>Elektriska data</i>		
Märkspänning	V	400 V 3N ~ 50 Hz
Kapslingsklass		IP 21
Utrustningen uppfyller kraven enligt IEC 61000-3-12		
Gällande anslutningar uppfyller produkten IEC 61000-3-3 tekniska krav		
<i>Köldmediekrets</i>		
Typ av köldmedium		R407C
GWP köldmedium		1774
Fyllnadsmängd	kg	0,74
CO <sub>2</sub> -ekvivalent	ton	1,312
<i>Värmebärarkrets</i>		
Öppningstryck säkerhetsventil	MPa/bar	0,25 / 2,5
Max temperatur, framledning (fabriksinställning)	°C	70 (60)
<i>Ventilation</i>		
Min luftflöde	l/s	21
<i>Ljud</i>		
Ljudeffektnivå enligt EN 12 102 ( $L_{W(A)}$ ) <sup>7</sup>	dB(A)	40-55
Ljudtrycksnivå i uppställningsrum ( $L_{P(A)}$ ) <sup>8</sup>	dB(A)	36-51
<i>Varmvattenberedare och värmedel</i>		
Volym värmedel	liter	10
Volym varmvattenberedare	liter	180
Max tryck i varmvattenberedare	MPa/bar	1,0 / 10
<i>Kapacitet varmvattenberedning<sup>9</sup></i>		
Tappvolym 40 °C enligt EN 255-3( $V_{max}$ )	liter	213 - 273
Tappvolym 40 °C enligt EN 16 147( $V_{max}$ )	liter	177 - 227
<i>Övrigt</i>		
Erforderlig reshöjd	mm	2 170
Vikt	kg	207
RSK nr		624 45 22

1 A20(12)W35, frånluftsflöde 25 l/s (90 m<sup>3</sup>/h) min kompressorfrekvens

2 A20(12)W35, frånluftsflöde 70 l/s (252 m<sup>3</sup>/h) min kompressorfrekvens

3 A20(12)W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m<sup>3</sup>/h) max kompressorfrekvens

4 Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning: A++ till G.

5 Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

6 Skala för effektivitetsklass varmvatten: A till G.

7 Värdet varierar med vald fläktkurva. För mer utförliga ljuddata inklusive ljud till kanal besök nibe.se.

8 Värdet kan variera med rummets dämpningsförmåga. Dessa värden gäller vid en dämpning om 4 dB.

9 A20(12) frånluftsflöde 50 l/s (180 m<sup>3</sup>/h). Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx)

## Tillbehör

Detaljerad information om tillbehören och fullständig tillbehörslista finns på [nibe.se](http://nibe.se).

### Delningssats DK1 10

För delad installation av F730.


Art nr 089 777



### Dockningssats DEW 41

DEW 41 gör att F730 kan anslutas till varmvattenberedaren VPB 200.


Art nr 067 537



### Dockningssats SCA 43


SCA 43 gör att F730 kan anslutas till tankarna AHPS/AHPH/VPB 300.

Art nr 067 540



### Extra shuntgrupp ECS 40/ECS 41

Detta tillbehör används då F730 installeras i hus med två eller flera värmesystem som kräver olika framledningstemperaturer.



ECS 40 (Max 80 m<sup>2</sup>)

ECS 41 (ca 80-250 m<sup>2</sup>)


Art nr 067 287

Art nr 067 288

### Kommunikationsmodul MODBUS 40

MODBUS 40 gör att styrning och övervakning av F730 kan göras med en DUC (dataundercentral) i fastigheter.

Art nr 067 144



### Kommunikationsmodul SMS 40

I de fall då internetuppkoppling saknas kan du med hjälp av tillbehöret SMS 40 styra F730 via SMS.

Art nr 067 073



### Rumsenhet RMU 40

Rumsenhet är ett tillbehör som gör att styrning och övervakning av F730 kan göras i en annan del av bostaden än där den är placerad.


Art nr 067 064



### Solcellspaket NIBE PV


Solcellspaket med extremt lång livslängd som används för att producera din egen el.

3 kW	6 kW	9 kW
10 Solcells-paneler	20 Solcells-paneler	30 Solcells-paneler
12 kW	15 kW	18 kW
40 Solcells-paneler	50 Solcells-paneler	60 Solcells-paneler
21 kW	24 kW	
70 Solcells-paneler	80 Solcells-paneler	




### Varmvattenberedare/Akkumulatortank

För information angående lämpliga varmvattenberedare, se [nibe.se](http://nibe.se).



### Överskåp

Överskåp som döljer ventilationskanalerna och reducerar ljud till uppställningsrum.



Höjd 245 mm

Höjd 345 mm

Art nr 089 756

Art nr 089 757

Höjd 445 mm


Höjd 385-635 mm

Art nr 067 522

Art nr 089 758







NIBE Energy Systems  
Box 14, SE-285 21 Markaryd  
nibe.se

PBD SV 1912-7 639671

Detta produktblad är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i detta produktblad.

©2019 NIBE ENERGY SYSTEMS